

Instrucciones de Uso

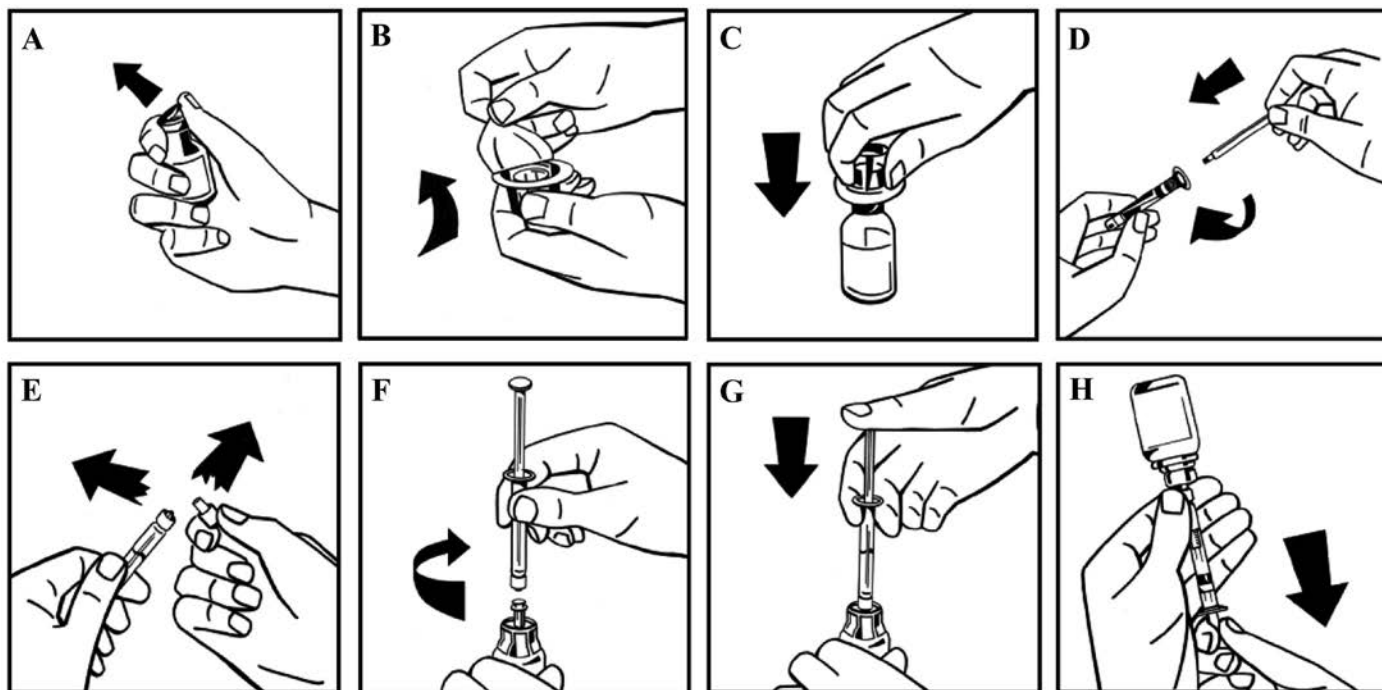
NUWIQ /nu' veek /

Factor Antihemofílico (Recombinante)

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar NUWIQ por primera vez. Debe asegurarse de que su proveedor de atención médica o centro de tratamiento para la hemofilia lo haya capacitado correctamente antes de intentar hacerse una autoinfusión de NUWIQ. Siempre siga la dosis recetada y las instrucciones específicas de su proveedor de atención médica. Las pautas generales para mezclar e infundir NUWIQ se detallan a continuación. Si no está seguro de alguno de estos pasos, comuníquese con su proveedor de atención médica antes de usar NUWIQ.

Instrucciones para Mezclar NUWIQ

1. Siempre trabaje en una superficie limpia y lávese las manos antes de hacer el procedimiento.
2. Deje que el vial de NUWIQ y la jeringa precargada alcancen la temperatura ambiente.
3. Retire la tapa abatible de plástico del vial de NUWIQ para exponer el tapón de goma. (Figura A).
4. Limpie la parte superior del vial con una toallita con alcohol y deje secar el tapón de goma del vial.
5. Retire la cubierta de papel del adaptador del vial de manera que se vea el pico del adaptador sin sacar el adaptador del envase (Figura B).
6. Coloque el vial sobre una superficie plana e inserte el pico del adaptador en el tapón de goma. El adaptador encajará en el vial cuando esté en la posición correcta (Figura C).
7. Retire la cubierta de papel de la jeringa precargada. Conecte el tubo del émbolo uniendo el extremo con rosca del tubo del émbolo a la jeringa con el disolvente y gírelo hacia la derecha hasta que sienta una leve resistencia (Figura D). Evite el contacto con el cuerpo del tubo del émbolo.
8. Para quitar la punta plástica a prueba de manipulación de la jeringa, rompa la perforación de la tapa. No toque el interior de la tapa ni la punta de la jeringa (Figura E).
9. Retire el envase del adaptador y conecte la jeringa al adaptador del vial girándolo hacia la derecha hasta sentir resistencia (Figura F).
10. Inyecte lentamente todo el líquido de la jeringa en el vial con el concentrado (Figura G).
11. Sin retirar la jeringa, disuelva el polvo del concentrado en el vial moviéndolo o girándolo suavemente algunas veces. **NO LO AGITE.** Espere hasta que todo el polvo se disuelva por completo.
12. Revise la solución final para detectar si hay partículas. La solución debe ser transparente, incolora y no se deben ver partículas. No use la solución si se ve opaca o si se ven partículas.
13. Dé vuelta el vial y la jeringa (aún conectada).
14. Lentamente, extraiga la solución con la jeringa. Asegúrese de que todo el líquido se transfiera a la jeringa (Figura H).
15. Retire la jeringa llena del adaptador del vial girándola hacia la izquierda.
16. No coloque la solución en el refrigerador después de la reconstitución. Use la solución dentro de las 3 horas posteriores a la reconstitución. Si no se usa la solución dentro de este período, cierre la jeringa cargada con la tapa plástica a prueba de manipulación y deseche la jeringa.

**Instrucciones para Inyectar NUWIQ****Solo para uso intravenoso después de la reconstitución.**

1. Revise la solución de NUWIQ reconstituida para detectar material particulado visible y cambio de color antes de la administración. No la use si observa partículas o cambio de color.
2. No administre NUWIQ en el mismo tubo o envase que otro medicamento.
3. Limpie el lugar de inyección elegido con una toallita con alcohol.
4. Conecte el set de infusión proporcionado a la jeringa. Inserte la aguja del set de infusión en la vena elegida.
5. Aplique una inyección intravenosa rápida. El ritmo de administración se debe determinar según el nivel de comodidad del paciente, a un ritmo máximo de 4 ml por minuto.
6. Después de infundir NUWIQ, retire el set de infusión y deséchelo correctamente. Después de la infusión, retire la etiqueta removible que contiene el número de lote del vial con el concentrado del factor y colóquela en un cuaderno para llevar el registro. Deseche el vial vacío.

Fabricado por:

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23

SE-112 75, Suecia

N.º de licencia en EE. UU. 1646

**Distribuido por:**

Octapharma USA, Inc.

117 West Century Road

Paramus, NJ 07652

NUWIQ es una marca registrada de Octapharma.

Publicado en septiembre de 2020.

